




Назначение


Отвод фланцевый с подставкой устанавливается на трубе водопровода там, где спроектировано место для установки пожарного гидранта.

Данная пожарная подставка используется вместе с гидрантом и служит основанием для него. Пожарный гидрант крепится к подставке шестью болтами М20 через прокладку.

Чертеж и размеры

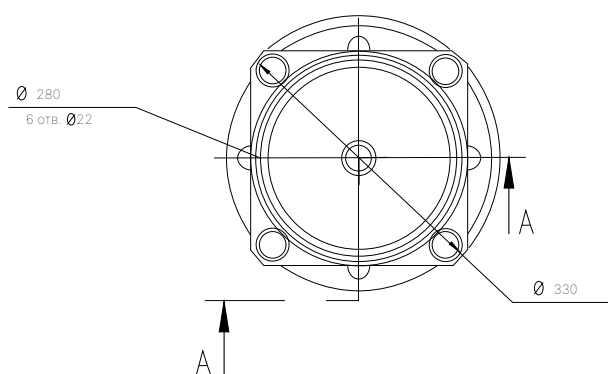

- 1 – колено,
- 2 – фланец трубопровода,
- 3 – уплотнение фланца,
- 4 – монтажные болты,
- 5 – шайба,
- 6 – гайка

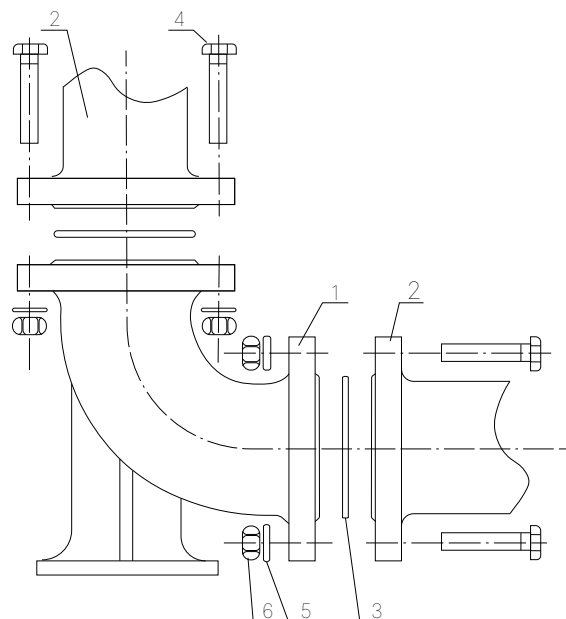

DN	L	C	d	Вес
	[мм]			[кг]
50	150	-	-	-
65	165	-	-	-
80	165	110	180	13
100	180	125	200	17
100*	180	125	200	23
150	220	160	250	29
200	260	190	300	46
250	350	225	350	73
300	400	255	400	104
400	500	320	500	177
500	600	385	600	281
600	700	450	700	425
800	900	-	-	860
900	1000	-	-	-
1000	1000	-	-	-
1200	1300	-	-	-

* вариант исполнения под пожарный гидрант с фланцем по ГОСТ 5525-88.